

Administration Communale
A l'attention de Mme Christine SERVAES, Bourgmestre

Rue de l'Eglise, n°20
B-4450 JUPRELLE

**PROCESSUS EXPLOITATION
MEUSE AVAL**

Votre correspondant :
Thierry GOFFIN
Tél. : 081 / 25 66 29
thierry.goffin@swde.be

Loyers, le 19 avril 2024

Nos références : DIR/SL/TG/IJ/MAV/PFAS-4450

Vos références : -

(A rappeler dans toute correspondance)


Madame la Bourgmestre,

Concerne : Les PFAS dans l'eau de distribution – Commune de Juprelle.

Nous tenons à vous informer que le S.P.W. a mis en ligne sur son site internet (<http://environnement.wallonie.be/>) un état des lieux après 6 mois de monitoring régional concernant la présence de PFAS dans l'eau de distribution.

Ce rapport confirme que l'eau distribuée dans votre commune respecte la future norme légale en matière de PFAS (100 ng/l pour PFAS-20) comme illustré ci-dessous :


Derniers résultats disponibles en 20 PFAS dans les eaux distribuées en Wallonie
entre septembre 2023 et février 2024

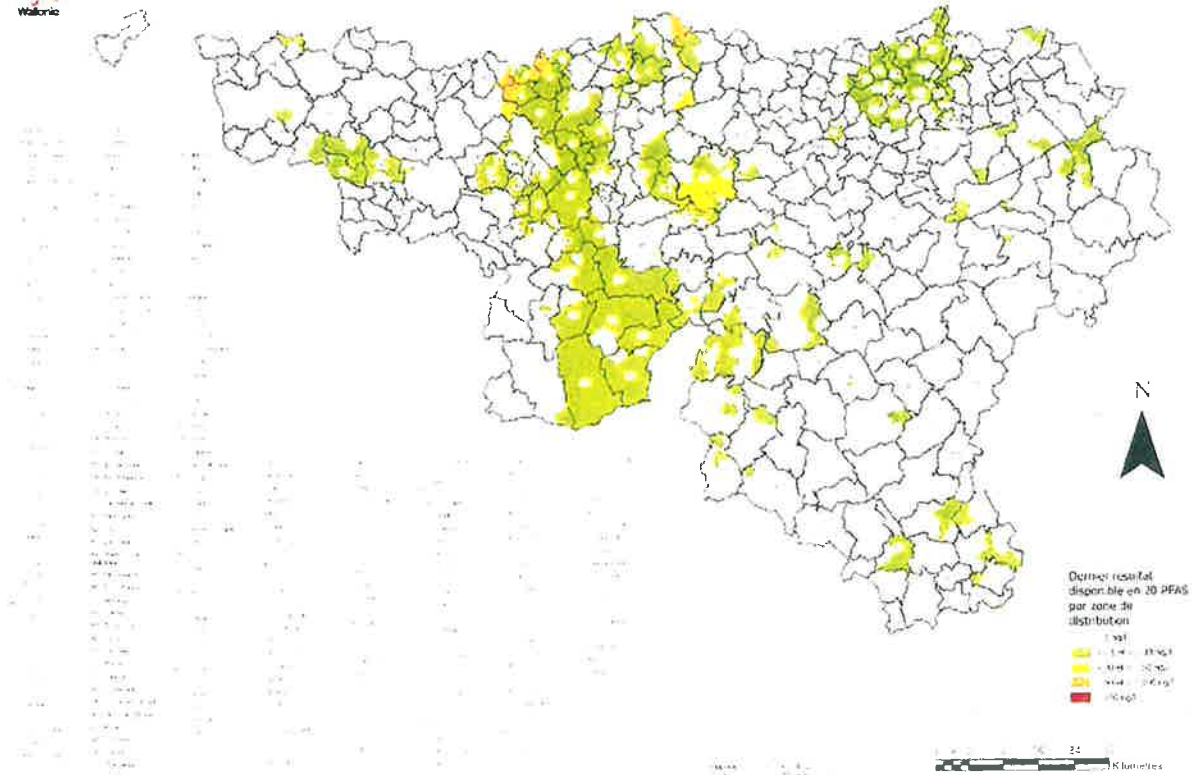



Dans le cadre de nos analyses de risques, nous analysons les mesures qui pourraient être prises pour diminuer la teneur de 8 ng/l pour 4 PFAS qui figure en bleu céleste avec le numéro 125 dans l'illustration ci-dessous :

Derniers résultats disponibles en 4 PFAS dans les eaux distribuées en Wallonie entre septembre 2023 et février 2024

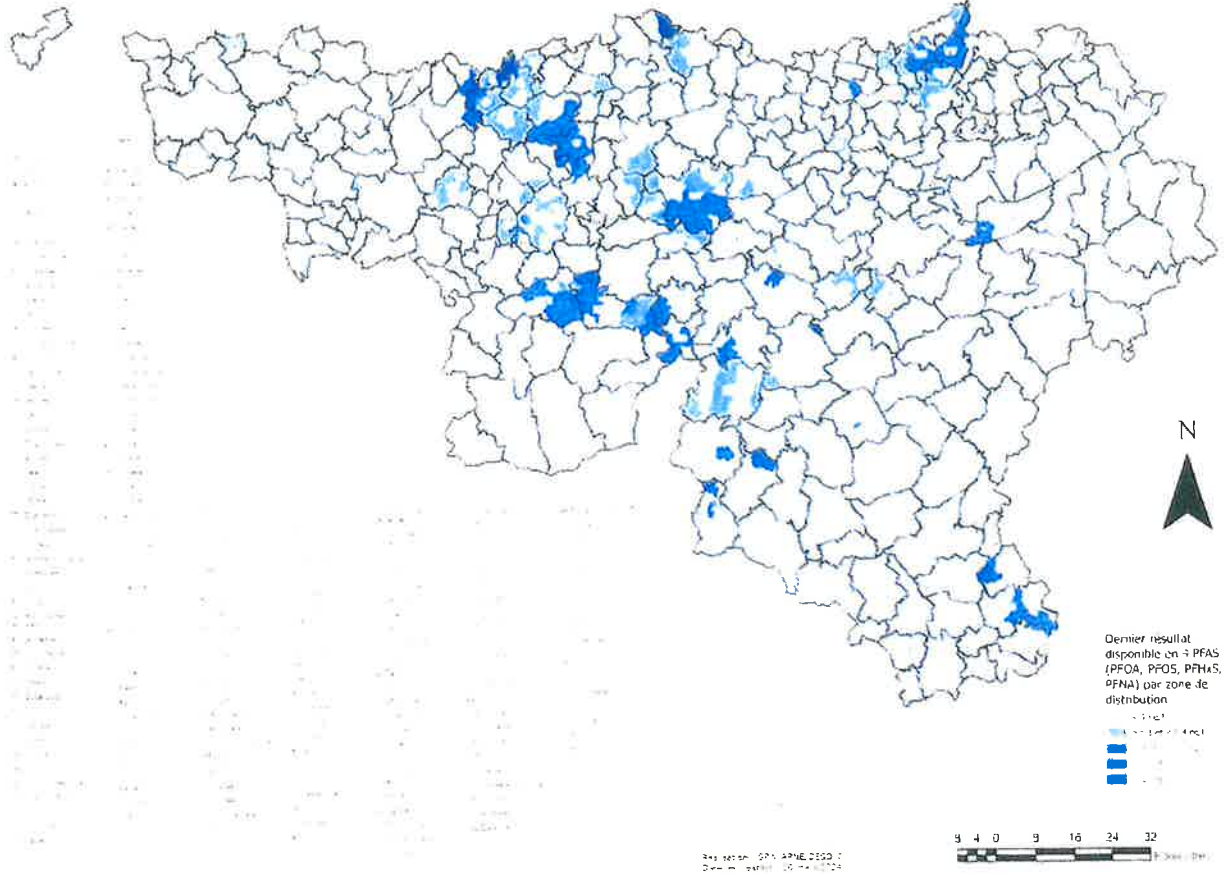

Nous aborderons ce point lors du prochain Conseil d'exploitation auquel votre représentant est convié.

Nous vous prions de recevoir, Madame la Bourgmestre, l'expression de nos salutations les plus distinguées.

Thierry GOFFIN
Manager Exploitation – Région Est